




Żywnienie pozajelitowe to nie tylko skład mieszanin. Bezpieczeństwo pacjenta zależy od wszystkich elementów procedury przygotowania i podaży

WARTOŚĆ KWIATÓW POZNACIE PO OWOCACH

BEZPIECZNA PROCEDURA. OCZEKIWANE OWOCY

NA KAŻDYM ETAPIE PROCEDURY ZAPEWNIJ BEZPIECZEŃSTWO TERAPII ŻYWIENIOWEJ

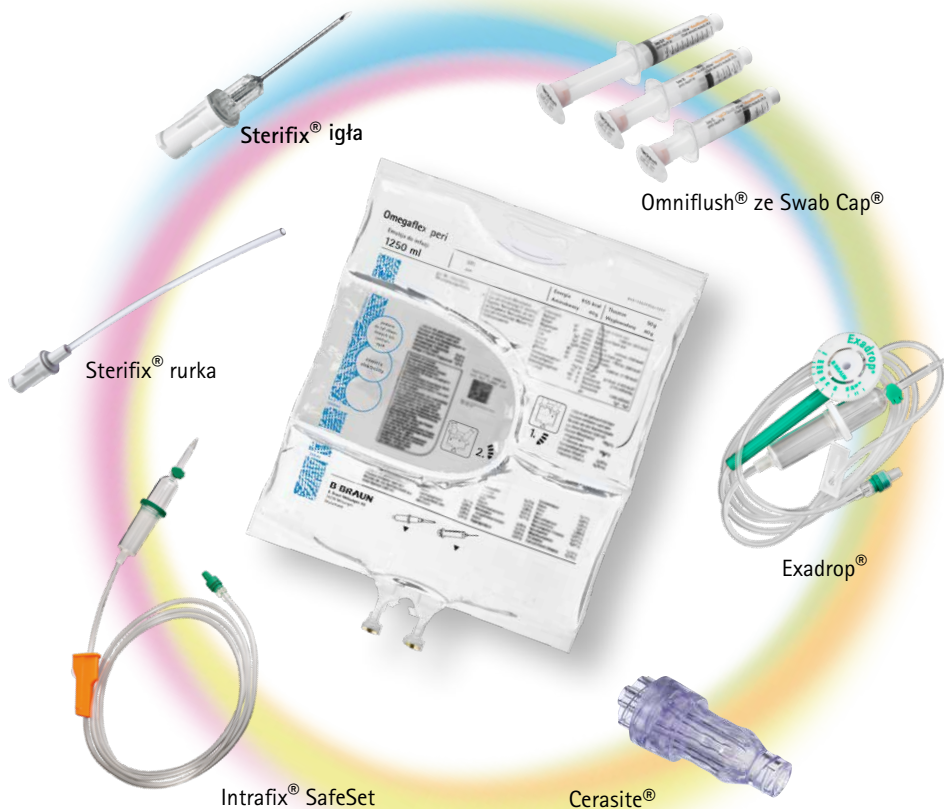

4180330	Exadrop® z zaworem BCV	EM - 3513572SC	Omniflush® 3ml z SwabCap®
4063001	Intrafix® SafeSet z zaworem BCV	EM - 3513575SC	Omniflush® 5ml z SwabCap®
4550200	Sterifix® rurka z filtrem	EM - 3513576SC	Omniflush® 10ml z SwabCap®
4550404	Sterifix® igła z filtrem	EM - SCXT3	SwabCap® - pojedynczy ciek
415122	Ceresite®		

AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl,
tel. (61) 44 20 100 | fax (61) 44 23 936 | www.chifa.com.pl

AESCULAP CHIFA - firma grupy B. Braun

HC-BLN-032 01/2020